


MAKLUMBALAS PELUPUSAN BAHAN RADIOAKTIF

1. Maklumbalas ini perlu dibuat setelah pihak syarikat mendapat kelulusan Pelupusan Sisa Radioaktif dan telah melupuskan bahan yang terlibat.
2. Maklumbalas ini boleh dicapai di bahagian tab Maklumbalas & Kemaskini → Maklumbalas Pelupusan → Bahan Radioaktif seperti Rajah 1 di bawah

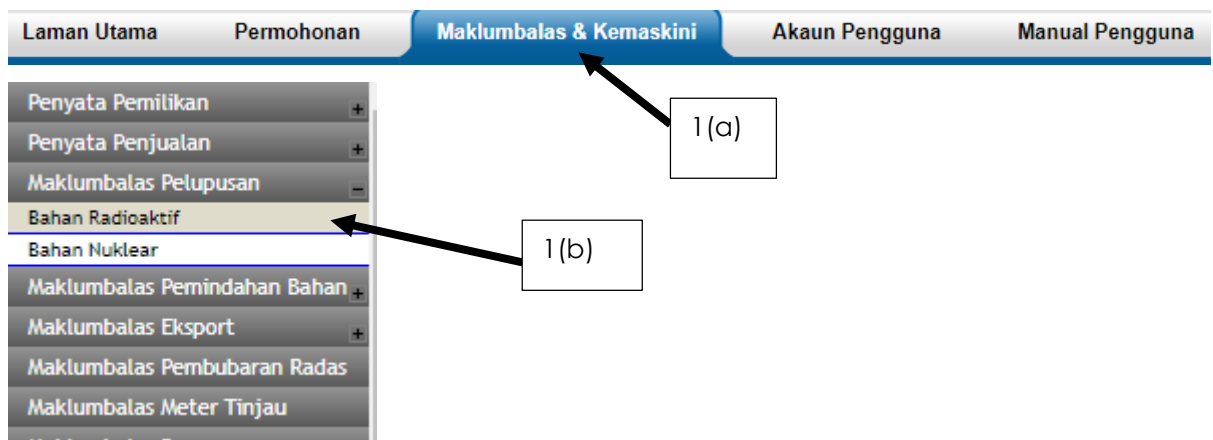

Rajah 1

3. Contoh paparan yang akan dipaparkan adalah seperti Rajah 2 di bawah:

MAKLUMBALAS : PELUPUSAN BAHAN RADIOAKTIF


- Senarai berikut adalah dari permohonan kebenaran pelupusan bahan radioaktif
- Bahan yang dipaparkan adalah bahan yang masih belum disahkan pelupusannya.
- Klik pada pautan [ini](#) sahkan pelupusan.

Senarai Bahan Radioaktif Untuk Pelupusan

Unsur	No Siri Punca	No Bekas	Tempat Pelupusan	Kaedah Pelupusan	Syarikat Pelupusan	Catatan AELB (Jika Berkaitan)
Caesium-137 (Cs-137)	2599 GW	-	Halliburton North Belt	Pelupusan Khas	HALLIBURTON ENERGY SERVICES (M) SDN. BHD.	
Caesium-137 (Cs-137)	2923 GW	-	Halliburton North Belt	Pelupusan Khas	HALLIBURTON ENERGY SERVICES (M) SDN. BHD.	
Caesium-137 (Cs-137)	Dtg Hsg-249678-F1-900,E3-435	-	Halliburton Energy Services Inc	Pelupusan Khas	HALLIBURTON ENERGY SERVICES (M) SDN. BHD.	
Caesium-137 (Cs-137)	11238043-F6-291,F6-321	Sperry	Halliburton Far East Pte Ltd	Pelupusan Khas	HALLIBURTON ENERGY SERVICES (M) SDN. BHD.	
Caesium-137 (Cs-137)	F1-900	Sperry	Halliburton Energy Services Inc	Pelupusan Khas	HALLIBURTON ENERGY SERVICES (M) SDN. BHD.	
Caesium-137 (Cs-137)	K6-336,L2-672	Sperry	Halliburton Far East Pte Ltd	Pelupusan Khas	HALLIBURTON ENERGY SERVICES (M) SDN. BHD.	
Caesium-137 (Cs-137)	F6-275,129778	Sperry	Halliburton Far East Pte Ltd	Pelupusan Khas	HALLIBURTON ENERGY SERVICES (M) SDN. BHD.	
Caesium-137 (Cs-137)	2595GW	Sperry	Halliburton Energy Services Inc	Pelupusan Khas	HALLIBURTON ENERGY SERVICES (M) SDN. BHD.	
Caesium-137 (Cs-137)	2601GW	Sperry	Halliburton Energy Services Inc	Pelupusan Khas	HALLIBURTON ENERGY SERVICES (M) SDN. BHD.	
Caesium-137 (Cs-137)	F9-497,F9-757	Sperry	Halliburton Far East Pte Ltd	Pelupusan Khas	HALLIBURTON ENERGY SERVICES (M) SDN. BHD.	

Rajah 2

4. Klik pada pautan di bahagian Unsur (rujuk bahagian 2(a)) bagi bahan terlibat. Isikan maklumat pada halaman seperti Rajah 3 di bawah:

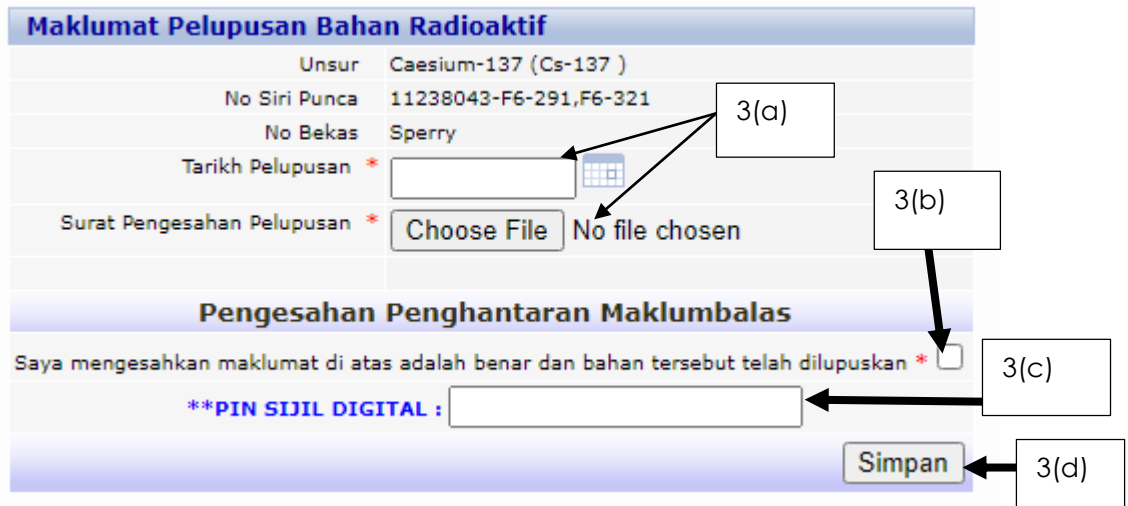

Maklumat Pelupusan Bahan Radioaktif

Unsur	Caesium-137 (Cs-137)
No Siri Punca	11238043-F6-291,F6-321
No Bekas	Sperry
Tarikh Pelupusan *	<input type="text"/>
Surat Pengesahan Pelupusan *	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen

Pengesahan Penghantaran Maklumbalas

Saya mengesahkan maklumat di atas adalah benar dan bahan tersebut telah dilupuskan *

****PIN SIJIL DIGITAL :**

Callouts in the image:
 3(a) points to the 'Unsur' field.
 3(b) points to the 'Surat Pengesahan Pelupusan' field.
 3(c) points to the checkbox for confirmation.
 3(d) points to the 'Simpan' button.

Rajah 3

5. Isikan maklumat di bahagian 3(a).
6. Tandakan ruangan pengesahan di bahagian 3(b).
7. Isikan maklumat Pin Sijil Digital di bahagian 3(c).
8. Klik butang Simpan (rujuk bahagian 3(d)).
9. Maklumbalas akan dihantar untuk pengesahan pegawai AELB.