



### MAKLUMBALAS : PERKHIDMATAN UJIAN KEBOCORAN

1. Maklumbalas ini memerlukan pengesahan dari AELB.
2. Maklumbalas ini **perlu diisi selepas syarikat membuat aktiviti pengujian kebocoran di syarikat pengguna**.
3. Ianya hanya melibatkan syarikat yang **mempunyai Lesen Kelas H Perkhidmatan Ujian Kebocoran**.
4. Maklumbalas ini boleh dicapai di bahagian tab Maklumbalas & Kemaskini → Maklumbalas Ujian Kebocoran → Perkhidmatan Ujian Kebocoran seperti Rajah 1.

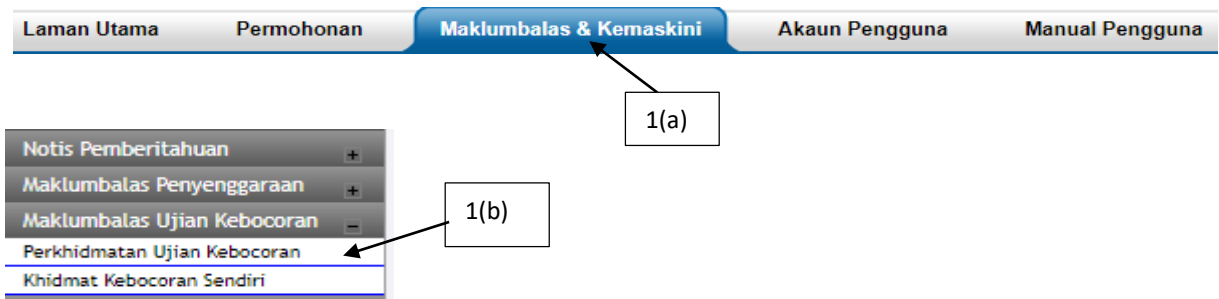

Rajah 1

5. Maklumat akan dipaparkan seperti Rajah 2 di bawah.

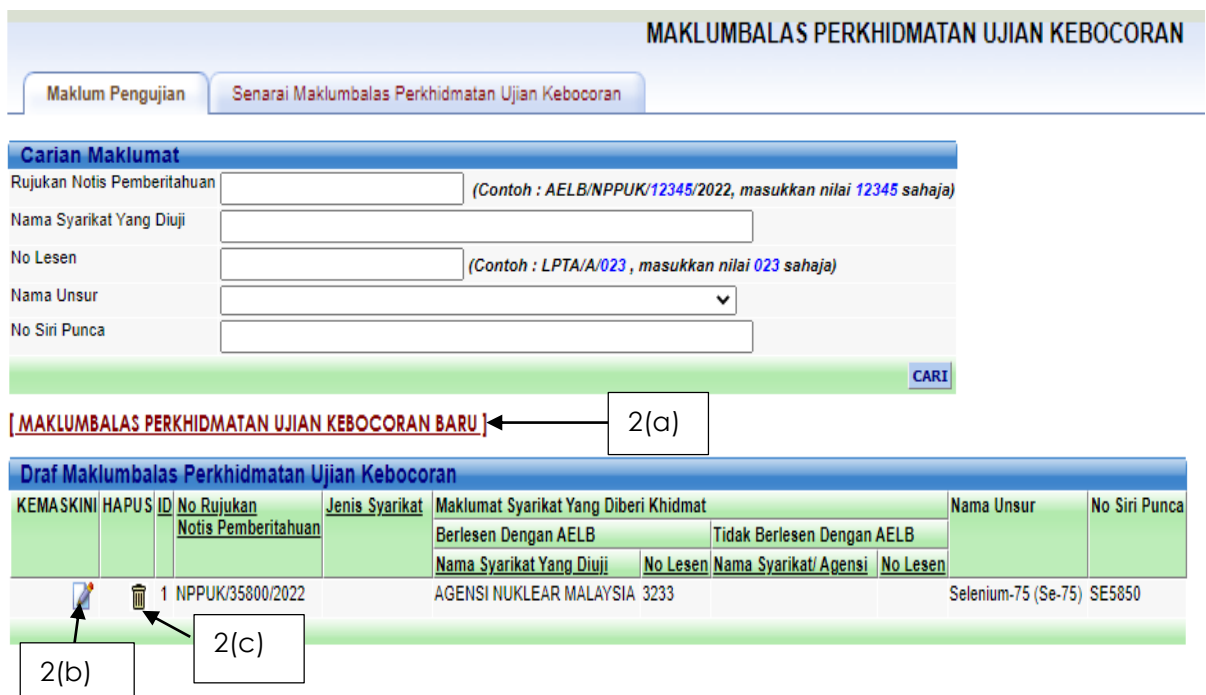

Rajah 2

6. Klik pada tab Maklum Pengujian seperti Rajah 2. Terdapat 3 fungsi di halaman ini iaitu menjana maklumbalas baru, mengemaskini draf maklumbalas dan menghapus maklumbalas di dalam draf.
7. Untuk jana maklumbalas baru, klik pautan “[ **MAKLUMBALAS PERKHIDMATAN UJIAN KEBOCORAN BARU** ]” (rujuk bahagian 2(a)). Maklumat akan dipaparkan seperti Rajah 3 di bawah:

<< Sebelum

**Carian Maklumat**

No Rujukan Notis Pemberitahuan  (Contoh : AELB/NPPUK/12345/2022 ; isikan maklumat '12345' sahaja)

Jenis Syarikat

Berlesen Dengan AELB  Tidak Berlesen Dengan AELB

Nama Syarikat  Jenis Agensi

No Lesen  Nama Syarikat/ Agensi

No Lesen

Cari

**Senarai Notis Pemberitahuan Perkhidmatan Ujian Kebocoran**

Jumlah Rekod: 2

	No Rujukan Notis	Jenis Syarikat	Maklumat Syarikat Yang Diberi Khidmat				
			Berlesen Dengan AELB		Tidak Berlesen Dengan AELB		
			Nama Syarikat	No Lesen	Nama Syarikat/ Agensi	No Lesen	Jenis Agensi
<b>Pilih</b>	AELB/NPPUK/35800/2022	Berlesen Dengan AELB	[REDACTED]	[REDACTED]			
<b>Pilih</b>	AELB/NPPUK/35801/2022	Tidak Berlesen Dengan AELB			KLINIK DESA PERMAI	KKM/321	Swasta

3(a)

Rajah 3

- i. Klik pada ikon Pilih (rujuk bahagian 3(a)) untuk memilih notis pemberitahuan yang terlibat bagi maklumbalas yang ingin dijana.
- ii. Paparan berikut akan dipaparkan seperti Rajah 4 di bawah.

**Maklumat Perkhidmatan Ujian Kebocoran**

No Rujukan Notis Pemberitahuan AELB/NPPUK/35800/2022

**Maklumat Syarikat Yang Diuji**

Jenis Syarikat Berlesen Dengan AELB 4(a)

Nama Syarikat/ Agensi [REDACTED]

No Lesen LPTA/A [REDACTED]

**Maklumat Bahan Yang Diuji**

Nama Unsur

No Siri Punca

No Bekas Punca

4(b)

<< Sebelum **Kemaskini** Sila isikan maklumat Bahan yang terlibat



Rajah 4

- iii. Untuk mengisi maklumat bahan yang akan diuji, klik pada ikon carian (rujuk bahagian 4(a)). Maklumat akan dipaparkan seperti Rajah 5 di bawah.

Pilih Bahan Terlibat Untuk Notis Pemberitahuan : AELB/NPPUK/35800/2022			
	Nama Unsur	No Siri Punca	No Siri Bekas
Pilih	Selenium-75 (Se-75)	SE5850	D14880
	5(a)		

Rajah 5

- iv. Senarai bahan ini dipaparkan berdasarkan notis pemberitahuan yang dipilih sebelum ini. Klik pada ikon pilih (rujuk bahagian 5(a)). Maklumat ini akan dihantar ke halaman di Rajah 4. Klik butang Kemaskini (rujuk bahagian 4(b)).
- v. Butang Seterusnya>> akan dipaparkan. Klik butang Seterusnya>>. Maklumat akan dipaparkan seperti Rajah 6 di bawah.

Maklumat Perkhidmatan Ujian Kebocoran	
No Rujukan Notis Pemberitahuan	AELB/NPPUK/35800/2022
Maklumat Syarikat Yang Diuji	
Jenis Syarikat	Berlesen Dengan AELB
Nama Syarikat	[REDACTED]
No Lesen	LPTA/A/[REDACTED]
Maklumat Bahan Yang Diuji	
Nama Unsur	Selenium-75 (Se-75)
No Siri Punca	SE5850
Maklumat Pengujian	
Tarikh Pengujian*	<input type="text"/> 
Tarikh Sah Ujian Kebocoran Hingga*	<input type="text"/> 
No Sijil*	<input type="text"/>
Lampiran*	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen
<input type="button" value=" &lt;&lt; Sebelum"/> <input type="button" value=" Seterusnya &gt;&gt;"/>	

Rajah 6

- vi. Isikan maklumat Tarikh Pengujian, Tarikh Sah Kebocoran Hingga, No Sijil dan muat naik Lampiran berkaitan pengujian.
- vii. Setelah selesai, klik butang Seterusnya>>. Maklumat berikut akan dipaparkan seperti Rajah 7 di bawah.


[ ----- Sila Tandakan Pada Ruangan Pilih Untuk Nama dan No Kad Pengenalan Pengendali Yang Terlibat dan Tekan Butang Pilih ----- ]



Nama Pekerja	No KP/Passport	Pilih
[REDACTED]	[REDACTED]	<input type="checkbox"/>

Pilih

[ ----- Sila Masukkan No Siri Meter Tinjau Yang Digunakan dan Tekan Butang Simpan ----- ]

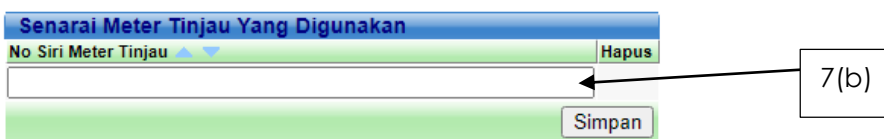

No Siri Meter Tinjau	Hapus
[REDACTED]	[REDACTED]

Simpan


<< Sebelum

Sila isikan maklumat Pengendali Ujian Kebocoran dan No Siri Meter Tinjau yang terlibat

### Rajah 7

- viii. Pilih pengendali ujian kebocoran yang terlibat dengan klik pada ruangan Pilih (rujuk bahagian 7(a)). Klik butang Pilih.
- ix. Isikan maklumat meter tinjau yang digunakan. Masukkan nombor siri meter tinjau dan klik butang Simpan (rujuk bahagian 7(b)).
- x. Setelah lengkap, klik butang Seterusnya>>.

- xi. Paparan seterusnya adalah paparan pengesahan maklumbalas. Rujuk paparan Rajah 8 di bawah.

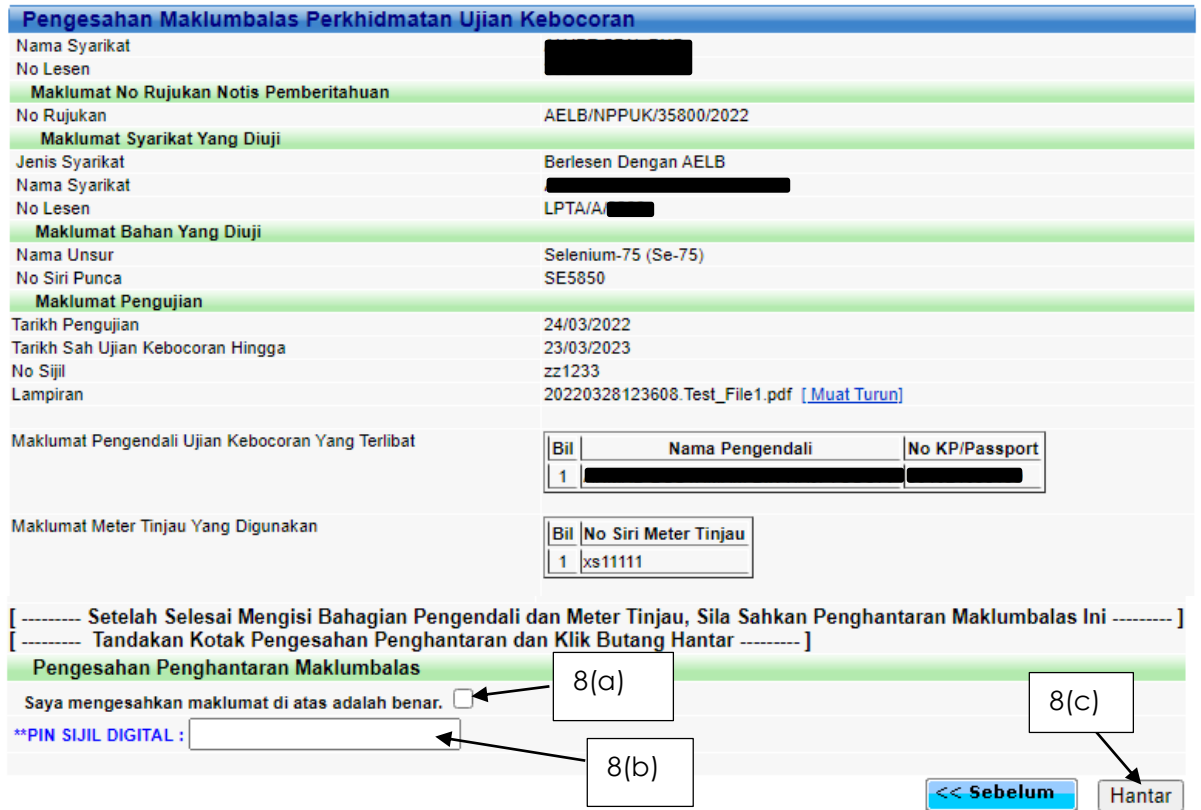

**Pengesahan Maklumbalas Perkhidmatan Ujian Kebocoran**

Nama Syarikat [REDACTED]  
No Lesen [REDACTED]

**Maklumat No Rujukan Notis Pemberitahuan**

No Rujukan AELB/NPPUK/35800/2022

**Maklumat Syarikat Yang Diuji**

Jenis Syarikat Berlesen Dengan AELB  
Nama Syarikat [REDACTED]  
No Lesen LPTA/A [REDACTED]

**Maklumat Bahan Yang Diuji**

Nama Unsur Selenium-75 (Se-75)  
No Siri Punca SE5850

**Maklumat Pengujian**

Tarikh Pengujian 24/03/2022  
Tarikh Sah Ujian Kebocoran Hingga 23/03/2023  
No Sijil zz1233  
Lampiran 20220328123608.Test\_File1.pdf [[Muat Turun](#)]

**Maklumat Pengendali Ujian Kebocoran Yang Terlibat**

Bil	Nama Pengendali	No KP/Passport
1	[REDACTED]	[REDACTED]

**Maklumat Meter Tinjau Yang Digunakan**

Bil	No Siri Meter Tinjau
1	xs11111

[ ..... Setelah Selesai Mengisi Bahagian Pengendali dan Meter Tinjau, Sila Sahkan Penghantaran Maklumbalas Ini ..... ]  
[ ..... Tandakan Kotak Pengesahan Penghantaran dan Klik Butang Hantar ..... ]

**Pengesahan Penghantaran Maklumbalas**

Saya mengesahkan maklumat di atas adalah benar.  8(a)

**\*\*PIN SIJIL DIGITAL :**  8(b)

8(c)

**Rajah 8**

- xii. Isikan pada kotak pengesahan (rujuk bahagian 8(a)) dan isikan maklumat Pin Sijil Digital (rujuk bahagian 8(b)).
- xiii. Klik butang Hantar (rujuk bahagian 8(c)). Maklumbalas akan dihantar untuk pengesahan pegawai AELB.
8. Jika maklumbalas belum disahkan oleh syarikat, rekod akan disimpan sebagai draf maklumbalas. Untuk kemaskini semula maklumbalas, klik pada ikon imej di bahagian 2(b) seperti Rajah 2 di dalam "Draf Maklumbalas Perkhidmatan Ujian Kebocoran".
9. Langkah untuk kemaskini boleh dirujuk seperti di bahagian kenyataan nombor 7(ii) – 7(xiii).



10. Untuk hapus draf, klik pada ikon imej di bahagian 2(c) seperti dalam Rajah 2. Maklumat akan dipaparkan seperti Rajah 9 di bawah.

Maklumat Perkhidmatan Ujian Kebocoran								
<b>Maklumat Syarikat Perkhidmatan Ujian Kebocoran</b>								
Nama Syarikat	[REDACTED]							
No Lesen	[REDACTED]							
<b>Maklumat No Rujukan Notis Pemberitahuan</b>								
No Rujukan	AELB/NPPUK/35800/2022							
<b>Maklumat Syarikat Yang Diuji</b>								
Jenis Syarikat	Berlesen Dengan AELB							
Nama Syarikat	[REDACTED]							
No Lesen	LPTA/A [REDACTED]							
<b>Maklumat Bahan Yang Diuji</b>								
Nama Unsur	Selenium-75 (Se-75)							
No Siri Punca	SE5850							
<b>Maklumat Pengujian</b>								
Tarikh Pengujian	24/03/2022							
Tarikh Sah Ujian Kebocoran Hingga	23/03/2023							
No Sijil	zz1233							
Lampiran	20220328123608.Test_File1.pdf [ <a href="#">Muat Turun</a> ]							
<b>Maklumat Pengendali Ujian Kebocoran Yang Terlibat</b>								
	<table border="1"><thead><tr><th>Bil</th><th>Nama Pengendali</th><th>No KP/Passport</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>[REDACTED]</td><td>[REDACTED]</td></tr></tbody></table>	Bil	Nama Pengendali	No KP/Passport	1	[REDACTED]	[REDACTED]	
Bil	Nama Pengendali	No KP/Passport						
1	[REDACTED]	[REDACTED]						
<b>Maklumat Meter Tinjau Yang Digunakan</b>								
	<table border="1"><thead><tr><th>Bil</th><th>No Siri Meter Tinjau</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>xs11111</td></tr></tbody></table>	Bil	No Siri Meter Tinjau	1	xs11111			
Bil	No Siri Meter Tinjau							
1	xs11111							

PENGESEHAN UNTUK PEMBATALAH DRAF MAKLUMBALAS			
Catatan Syarikat (Jika Perlu)	<div style="border: 1px solid black; height: 50px; width: 100%;"></div>		
** Tandakan Jika Ingin Membatalkan Draft Maklumbalas Ini	<input type="checkbox"/>		
<table border="0"><tr><td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">9(a)</td><td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">9(b)</td></tr></table>		9(a)	9(b)
9(a)	9(b)		
<table border="0"><tr><td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">&lt;&lt; <b>Sebelum</b></td><td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><b>Kemaskini</b></td></tr></table>		<< <b>Sebelum</b>	<b>Kemaskini</b>
<< <b>Sebelum</b>	<b>Kemaskini</b>		

Rajah 9

- i. Klik pada ruangan pengesahan (rujuk bahagian 9(a)).
- ii. Klik butang Kemaskini (rujuk bahagian 9(b)).
- iii. Jika ingin kekalkan sebagai draf, abaikan ruangan 9(a) dan klik butang Kemaskini.

